

контроля (надзора), органов  
реквизитов выданным предписаний):

- не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (ППР РФ № 390 п. 63);
- в коридорах полы, стены и потолки на путях эвакуации отделаны материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
- перегородка между коридором и кабинетом завхоза выполнена из материалов без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
- электролампы освещения в коридоре и учительской эксплуатируются без плафонов закрытого исполнения (ППР РФ № 390 п.42);
- не обеспечен вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 83);
- в помещении котельной дымоход эксплуатируется без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов: пп 81 ППР РФ ППРФ № 390);
- в нарушение требований норм ПБ помещение котельной пристроено к зданию школы и надворным хозяйственным постройкам выполненным из сгораемых материалов (п.5.5.3.1 СП 4.13130.2009)


Внесены в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесены (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего: \_\_\_\_\_ Подпись уполномоченного представителя юридического лица: \_\_\_\_\_

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, заполняется при проведении выездной проверки:

Подпись проверяющего: \_\_\_\_\_ Подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:  
Подпись лиц, проводивших проверку: Керимханов Виталий Керимханович  
С актом проверки (анаконента), копий акта со всеми приложениями  
подпись: Аскеров Вадим Загидинович

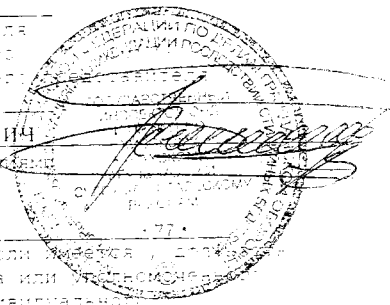

Фамилия, имя, отчество в случае, если имеется, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

"14" июня 2017 г. Аскеров Вадим Загидинович  
(подпись)

Место и об объекте ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
Подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_